

# TTK 171 ECO



## Turinys

Pastabos dėl naudojimo instrukcijos .....	2
Sauga .....	2
Informacija apie įrenginį .....	5
Gabenimas ir laikymas.....	7
Montavimas ir įrengimas .....	7
Valdymas .....	10
Papildomai užsakomi priedai.....	13
Klaidos ir gedimai.....	13
Techninė priežiūra .....	15
Techninių duomenų priedas.....	18
Šalinimas .....	21
Atitikties deklaracija .....	22

## Pastabos dėl naudojimo instrukcijos

### Simboliai



#### Pavojus

Šis simbolis nurodo, kad dėl ypač degių dujų kyla pavojus asmenų gyvybei ir sveikatai.



#### Įspėjimas apie elektros įtampą

Šis simbolis nurodo, kad dėl elektros įtampos kyla pavojus asmenų sveikatai ir gyvybei.



#### Įspėjimas

Signalinis žodis nurodo vidutinio rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas sunkus sužalojimas ar mirtis.



#### Atsargiai

Signalinis žodis nurodo mažo rizikos laipsnio pavojų, kurio neišvengus galimas lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.

#### Pastaba

Signalinis žodis nurodo svarbią informaciją (pvz., materialinę žalą), tačiau ne pavojus.



#### Informacija


Nurodymai su tokiu simboliu padeda greitai ir saugiai atlikti darbus.



#### Laikytis instrukcijos

Nurodymai su šiuo simboliu rodo, kad reikia laikytis instrukcijos.

Naujausią naudojimo instrukcijos versiją ir ES atitikties deklaraciją galite atsisiųsti spustelėjė šią nuorodą:



TTK 171 ECO



<https://hub.trotec.com/?id=42377>

## Sauga

Prieš pradédami eksploatuoti / naudoti įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir visada laikykite instrukciją šalia įrengimo vienos arba prie įrenginio!



#### Įspėjimas

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas.

Nesilaikant saugos nurodymų ir instrukcijų galimas elektros smūgis, gaisras ir (arba) sunkūs sužalojimai.

**Laikykite visus saugos nurodymus ir instrukcijas ateičiai.**

Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichinių negalių arba mažai patirties ir (arba) žinių, gali naudoti šį įrenginį, kai yra prižiūrimi arba buvo instruktuoti apie saugų įrenginio naudojimą ir supranta pavojus.

Vaikams negalima žaisti su įrenginiu. Vaikai negali valyti ar atlikti techninės priežiūros neprižiūrimi.

- Nenaudokite ir nestatykite įrenginio potencialiai sprogiose patalpose ar srityse.
- Nenaudokite įrenginio agresyvioje aplinkoje.
- pastatykite įrenginį stabiliai vertikalioje padėtyje ant apkrovą galinčio atlaikyti pagrindo.
- Po drėgnojo valymo palaukite, kol įrenginys nudžius. Nenaudokite jo šlapio.
- Nelieskite ir nevaldykite įrenginio drėgnomis ar šlapiomis rankomis.
- Saugokite įrenginį nuo tiesioginės vandens srovės.
- Niekada į įrenginį nekiškite daiktu ar galūnių.
- Veikiančio įrenginio neuždenkite ir negabenkite.
- Nesisėskite ant įrenginio.
- Įrenginys nėra žaislas. Saugokite, kad vaikai ir gyvūnai nesiartintų prie šio įrenginio. Naudojant įrenginį, jį būtina prižiūrėti.
- Prieš kiekvieną naudojimą patirkinkite, ar nepažeistas įrenginys, jo priedai ir jungiamosios dalys. Nenaudokite sugadintų įrenginių ar įrenginio dalii.

**! Saugos nurodymai dėl įrenginių, kuriuose naudojama degi šaldomoji medžiaga**

- Įsitikinkite, kad visi už įrenginio esantys elektros laidai apsaugoti nuo pažeidimų (pvz., kuriuos gali padaryti gyvūnai). Niekada nenaudokite įrenginio, jei pažeistas elektros laidas arba tinklo jungtis!
- Elektros jungtis turi atitiktis skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytus duomenis.
- Įkiškite tinklo kištuką į tinkamai apsaugotą kištukinį tinklo lizdą.
- Tinklo kabelio ilgintuvus pasirinkite atsižvelgdami į įrenginio prijungimo galią, laido ilgį ir naudojimo tikslą. Išvyniokite visą ilginamajį laidą. Venkite elektros perkrovos.
- Prieš atlikdami įrenginio techninės priežiūros ar remonto darbus, ištraukite tinklo kabelį iš tinklo kištuko, suimdami už tinklo kištuko.
- Išjunkite įrenginį ir ištraukite tinklo kabelį iš kištukinio lizdo, kai nenaudojate įrenginio.
- Niekada nenaudokite įrenginio, jei nustatote, kad pažeisti tinklo kištukai ar kabeliai.  
Jei šio įrenginio prijungimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintys darbuotojai, kad būtų išvengta kylančių pavojų.  
Dėl pažeistų maitinimo laidų kyla rimtas pavojus sveikatai!
- Statydami įrenginį laikykites skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų bei laikymo ir naudojimo sąlygų.
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo ir išleidimo angos neužkimštos.
- Įsitikinkite, kad įsiurbimo pusėje nėra nešvarumų ir nepritvirtintų daiktų.
- Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklių, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų įskaitomi.
- Gabenkite įrenginį tik pastatyta stacių, ištuštinę kondensato indą ir (arba) išleidimo žarną.
- Ištuštinkite prisipildžiusį kondensatą prieš pastatydami į laikymo vietą arba transportuodami. Negerkite. Jis yra pavojingas sveikatai.

## Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginį naudokite tik patalpos orui džiovinti ir sausinti, atsižvelgdami į techninius duomenis.

Naudojimu pagal paskirtį laikoma:

- sausinimas ir džiovinimas
  - gyvenamosiose, miegamosiose, dušo arba rūsių patalpose;
  - skalbyklose, vasarnamiuose, nameliuose ant ratų, laivuose;
- nuolatinis sausumo palaikymas
  - sandėliuose, archyvuose, laboratorijose, garažuose;
  - voniose, plovimo ir persirengimo patalpose ir t. t.

## Naudojimas ne pagal paskirtį

Įrenginys neskirtas pramoniniam naudojimui.

- Nestatykite įrenginį ant drėgno arba užtvindinto pagrindo.
  - Nedékite ant įrenginio jokių daiktų, pvz., drabužių.
  - Nenaudokite įrenginio lauke.
  - Draudžiama savavališkai keisti įrenginio konstrukciją, kažką papildomai primontuoti ar įrenginį perdaryti.
  - Draudžiama naudoti kitaip, nei nurodyta šioje instrukcijoje.
- Nesilaikant nustoja galioji garantija.

## Naudotojų kvalifikacija

Ši įrenginį naudojantys asmenys privalo:

- žinoti pavojus, kylančius dirbant su elektros įrenginiais drėgnoje aplinkoje;
- būti perskaitę ir supratę naudojimo instrukciją, ypač skyrių „Sauga“.

Techninės priežiūros darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba „Trotec“.

## Saugos ženklai ir iškabos ant įrenginio

### Pastaba

Nepašalinkite nuo įrenginio saugos ženklių, lipdukų arba etikečių. Pasirūpinkite, kad visi saugos ženklai, lipdukai ir etiketės visada būtų išskaitomi.

Prie įrenginio pritvirtinti šie saugos ženklai ir iškabos:

### TTK 171 ECO

### **WARNING • WARNUNG • ATTENTION**

**DE** Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 12 m<sup>2</sup> aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

**EN** Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 12 m<sup>2</sup>.

**FR** L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 12 m<sup>2</sup>.



### Laikykiteis instrukcijos

Šis simbolis įspėja, kad reikia laikytis naudojimo instrukcijos.

### Laikykiteis remonto instrukcijos

Šaldymo kontūro šalinimo, techninės priežiūros ir remonto darbai gali būti atliekami tik pagal gamintojo instrukcijas ir asmenų, turinčių kompetencijos sertifikatą. Atitinkamą remonto instrukciją paprašius galima gauti iš gamintojo.

## Liekamieji pavojai



### Pavojus

**Natūrali šaldomoji medžiaga propanas (R290)!**

H220 – Ypač degios dujos.

H280 – Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežrbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P377 – Dujų nuotekio sukeltas gaisras: negesinti, nebent nuotekį būtų galima saugiai sustabdyti.

P410 + P403 – Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai védinamoje vietoje.



### Įspėjimas apie elektros įtampą

Su elektrinėmis konstrukcijų dalimis susijusius darbus gali atlikti tik igaliotoji specializuota įmonė!



### Įspėjimas apie elektros įtampą

Prieš atlikdami bet kokius darbus su įrenginiu, iš kišukinio lizdo ištraukite tinklo kišuką!

Laikydami už tinklo kišuko, ištraukite maitinimo laidą iš kišukinio lizdo.



### Įspėjimas

Neišmokytu asmenų netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas įrenginys gali kelti pavoju! Atkreipkite dėmesį į naudotojų kvalifikaciją!



### Įspėjimas

Šis įrenginys ne žaislas ir neturi patekti vaikams į rankas.



### Įspėjimas

Uždusimo pavojus!

Nepalikite pakuotės medžiagos be priežiūros. Vaikams ji gali kelti pavoju.

### Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei į jį nejdėtas oro filtras oro įleidimoangoje!

Nenaudojant oro filtro, įrenginio viduje prisikaupia daug teršalų, dėl to gali sumažėti galia ir įrenginys gali sugesti.

## Kaip elgtis avarijos atveju

1. Išjunkite įrenginį.
2. Jvykus avarijai atjunkite įrenginį nuo elektros srovės tinklo:  
Laikydami už tinklo kišuko, ištraukite maitinimo laidą iš kišukinio lizdo.
3. Pakartotinai nejunkite sugedusio įrenginio į elektros tinklą.

## Informacija apie įrenginį

### Įrenginio aprašas

Taikydamas kondensavimo principą įrenginys automatiškai sausina patalpas.

Drėgnes patalpos oras per oro įleidimo angą patenka į ventiliatoriaus oro filtrą, garintuvą ir už jo esantį kondensatorių. Šaltame garintuve oras atvésinamas iki žemesnės nei rasos taško temperatūros. Ore esantys vandens garai nusėda ant garintuvo grotelių kaip kondensatas arba šerkšnas. Kai kondensatorius išsausinamas, atvésintas oras šiek tiek pašildomas ir išpučiamas. Taip paruoštas sausesnis oras vėl sumaišomas su patalpos oru. Kadangi patalpos oras nuolat cirkuliuoja įrenginyje, sumažinama oro drėgmė įrengimo patalpoje.

Atsižvelgiant į oro temperatūrą ir santykinę oro drėgmę, susikondensavęs vanduo nuolat arba tik per periodines atitirpinimo fazes laša per įtaisyitus nutekėjimo atvamzdžius į pojaus esantį kondensato indą. Jame pripildymo lygiui išmatuoti įrengta plūdė.

Įrenginys turi automatinę ledo šalinimo funkciją. Atitirpinimas čia valdomas elektroniniu būdu, recirkuliuojant orą.

Pasiekus maksimalų kondensato indo pripildymo lygį arba netinkamai įstačius kondensato indą, valdymo pulte užsidega kondensato indo kontrolinė lemputė (žr. skyrių „Valdymo elementai“). Kompresorius ir ventiliatorius išsijungia.

Kondensato indo kontrolinė lemputė vėl užgėsta tik įstačius išuštintą kondensato indą.

Taip pat susikondensavus vandenį galima išleisti prie kondensato jungties prijungus žarną.


Be to, pasirinktinai gali būti naudojama ir oro žarnos jungtis taškiniam slėginiam sauso oro įleidimui arba ertmėms džiovinti.

Naudojant įrenginį, santykinį oro drėgnumą galima sumažinti maždaug iki 30 %.


Dėl eksploatuojant atsiradusios spinduliuojamos šilumos patalpų temperatūra gali šiek tiek pakilti.

Papildomai įrenginys automatiškai uždelsus laiką gali būti įjungiamas ir išjungiamas. Valandų skaičių tam galima nustatyti 1 val. intervalais (nuo 1 val. iki 24 val.)

## Irenginio atvaizdas

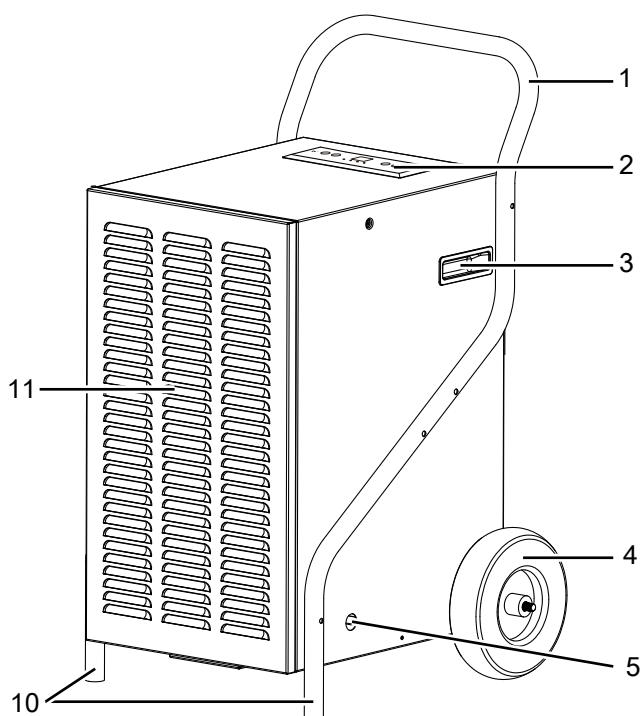

Nr.	Pavadinimas
1	Transportavimo rankena
2	Valdymo elementas
3	Paémimo įduba
4	Transportavimo ratas
5	Kondensato išleidimo žarnos įvadas
6	Oro išleidimo anga
7	Kondensato indas
8	Ventiliacinės grotelės
9	Tinklo laidų laikiklis
10	Atraminė kojelė
11	Oro įleidimo anga su oro filtru

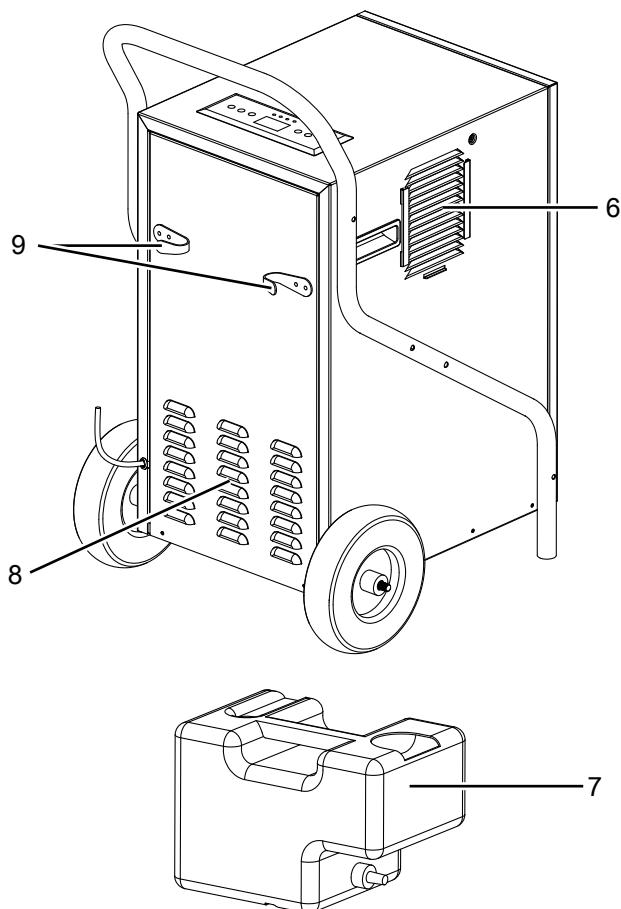

## Gabenimas ir laikymas

### Pastaba

Jei įrenginį laikysite arba transportuosite netinkamai, jis gali būti pažeistas.


Vadovaukitės įrenginio transportavimo ir laikymo informacija.

## Gabenimas

Kad įrenginį būtų lengviau gabenti, yra transportavimo rankena ir du transportavimo ratukai.

**Prieš** gabendami, kaskart laikykite toliau pateiktų nurodymų:

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Iš įrenginio ir kondensato išleidimo žarnos išleiskite likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).
- Norédami ištraukti kištuką, netempkite už tinklo laidą.
- Pakreipkite įrenginį ne daugiau kaip 45°, priešingu atveju jis gali būti sugadintas.

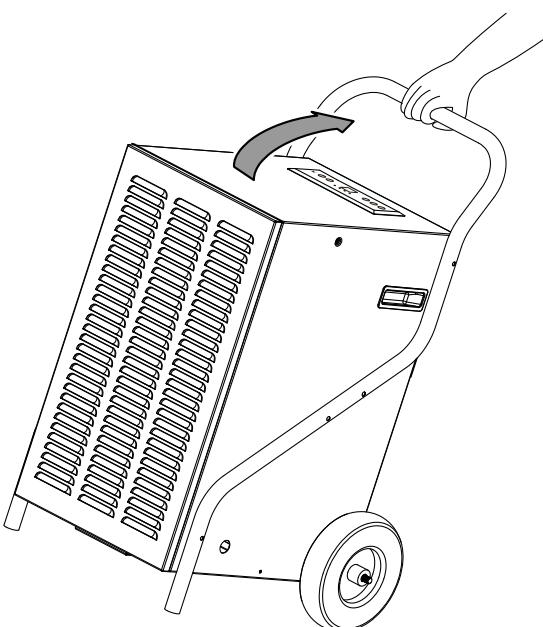

- Vežkite įrenginį tik lygiais paviršiais.

**Baigę** transportuoti kaskart atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus nurodymus:

- Po transportavimo pastatykite įrenginį vertikaliai.
- Palikite įrenginį stovėti 12–24 val., kad galėtų susirinkti šaldomoji medžiaga kompresoriuje. Įrenginį vėl ijjunkite tik po 12–24 val.! Priešingu atveju gali būti sugadintas kompresorius ir įrenginys gali nebeveikti. Garantija šiuo atveju netaikoma.

## Laikymas

Kiekvieną kartą **prieš** prietaisą padėdami saugoti, laikykite šių instrukcijų:

- Iš įrenginio ir kondensato išleidimo žarnos išleiskite likusį kondensatą (žr. skyrių „Techninė priežiūra“).
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.

Nenaudojamą įrenginį laikykite šiomis sąlygomis:

- sausoje ir nuo šalčio ir karščio apsaugotoje vietoje,
- pastatyta stacią apsaugotoje nuo dulkių ir tiesioginių saulės spinduliuų vietoje,
- taip, kad prieikus būtų galima uždengti danga, apsaugančia nuo dulkių
- kad nepažeistumėte įrenginio, nedékite ant jo jokių kitų įrenginių arba daiktų.

## Montavimas ir įrengimas

### Pakuotės turinys

- 1 įrenginys
- 1 transportavimo rankena
- 2 atraminės kojelės
- 2 transportavimo ratai
- 1 žarna kondensatui išleisti, ilgis: 2 m, skersmuo: 11 mm
- 12 varžtų
- 4 veržlės
- 8 poveržlės
- 1 instrukcija

### Įrenginio išpakavimas

1. Atidarykite dėžę ir ištraukite įrenginį.
2. Nuimkite nuo įrenginio visas pakavimo medžiagas.
3. Visiškai nuvyniokite maitinimo kabelį. Žiūrėkite, kad maitinimo kabelis nebūtų pažeistas ir nepažeiskite jo nuvyniodami.



## Montavimas

Naudokite tam darbui pritaikytą įrankį.

### Atraminių kojelių montavimas

Atramines kojeles reikia pritvirtinti prie įrenginio prieš pirmą naudojimą. Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paguldykite įrenginį ant priekio.
2. Pritvirtinkite dviem varžtais įrenginio šonuose abi atramines kojeles (10). Atraminės kojelės turi būti išsikišusios apačioje po įrenginiu.

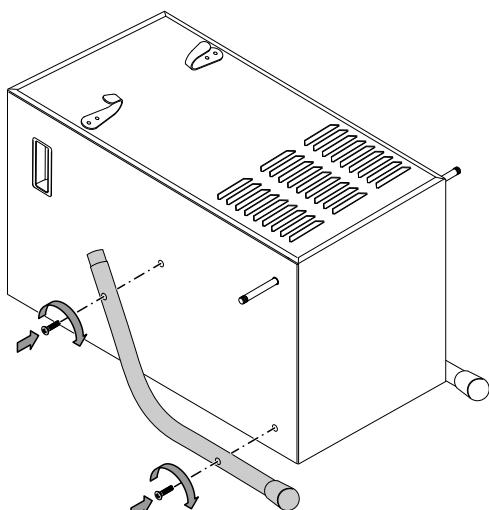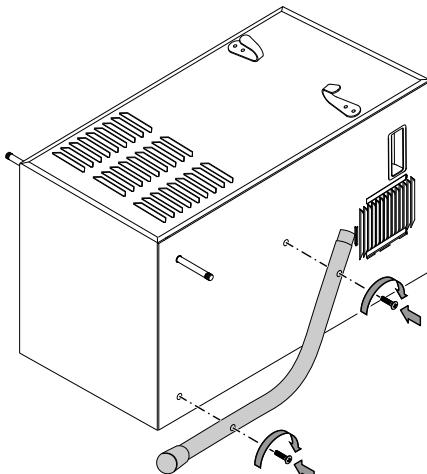


3. Tada primontuokite transportavimo ratus.

### Transportavimo ratų montavimas

Transportavimo ratus ir aši reikia pritvirtinti prie įrenginio prieš pirmą naudojimą. Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ✓ Įrenginys paguldytas ant priekio.
- 1. Uždėkite ant ašies (13) poveržlę (12).
- 2. Uždėję poveržlę užmaukite transportavimo ratą (4).
- 3. Prie transportavimo rato (4) uždėkite antrą poveržlę (12).
- 4. Transportavimo ratą (4) su veržle (14) pritvirtinkite ant ašies.

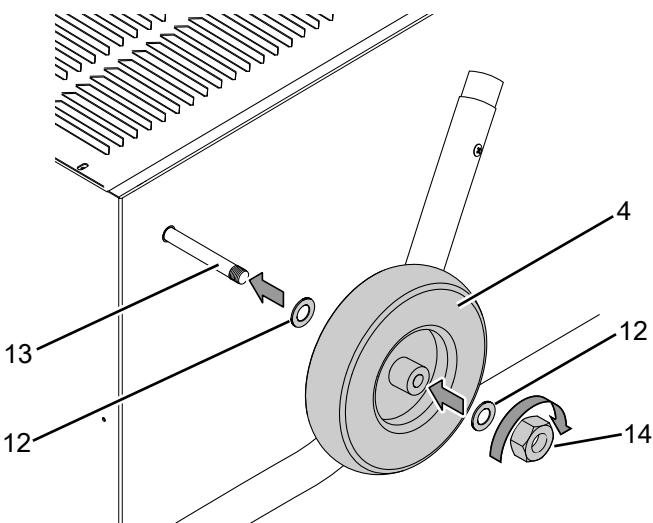


5. Procedūrą pakartokite dar kartą kitoje ašies pusėje.
6. Primontavę transportavimo ratus ir atramines kojeles pastatykite įrenginį stačiai.

### Transportavimo rankenos montavimas

Transportavimo rankeną reikia pritvirtinti prie įrenginio prieš pirmą naudojimą. Šiuo tikslu atlikite toliau nurodytus veiksmus.


1. Primontuokite transportavimo rankeną (1) dviem varžtais prie abiejų atraminių kojelių (10).

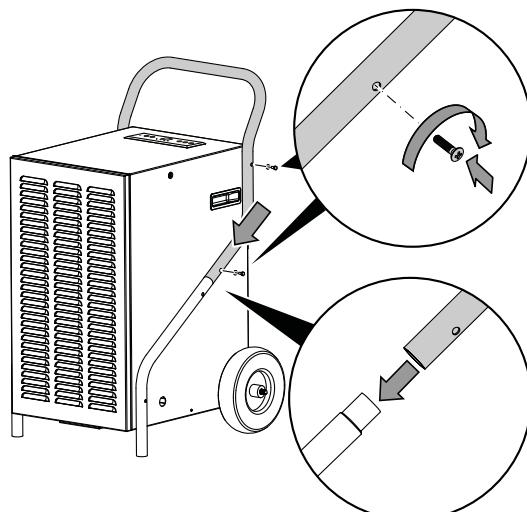


## Oro transportavimo žarnos prijungimas (pasirinktinai)

Norėdami leisti taškinį slėginį sausą orą arba džiovintis ertmes, prijunkite žarnos adapterį, kurį galite įsigyti pasirinktinai, ir oro žarną (žr. priedus, kuriuos galima užsisakyti papildomai).

- Pastumkite žarnos adapterį (9) į oro išleidimo šynus (6).

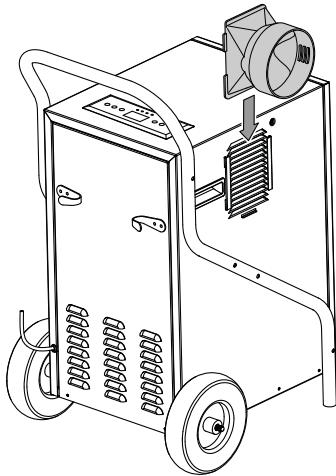


- Prijunkite oro transportavimo žarną.

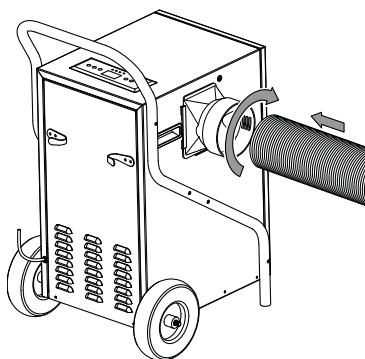

## Naudojimo pradžia

Įrenginį pastatykite laikydami skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodytų minimalių atstumų iki sienų ir daiktų.

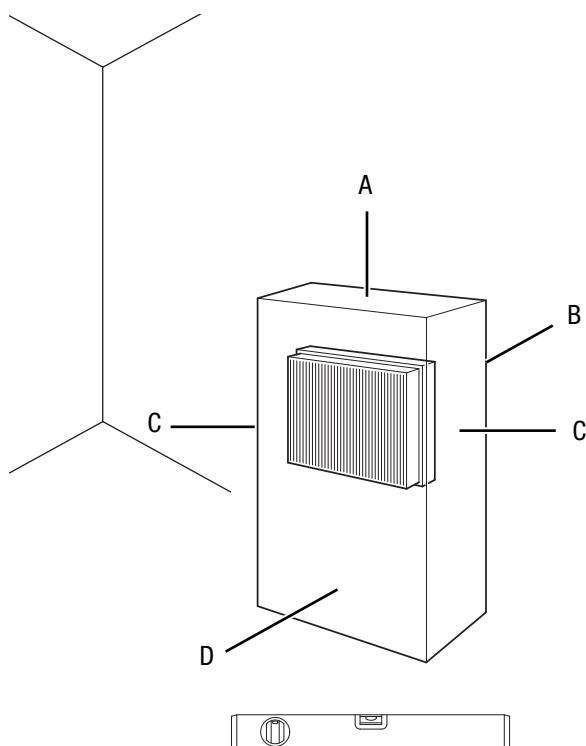

- Prieš pradēdami naudoti įrenginį po pertraukos, patikrinkite maitinimo kabelį. Iškilus abejonių, ar įrenginys tinkamos būklės, susiekiite su techninės priežiūros atstovu.
- Įrenginį statykite tik patalpose, kuriose negalėtų kauptis galimi šaldomasios medžiagos nuostoliai.
- Įrenginį statykite tik patalpose, kuriose nėra uždegimo šaltinio (pvz., atviros liepsnos, įjungto dujų prietaiso ar elektrinio šildytuvo).
- pastatykite įrenginį stabiliai vertikalioje padėtyje ant apkrovą galinčio atlaikyti pagrindo.
- Tiesdami tinklo laidą ir kitus elektros kabelius, pasirūpinkite, kad už jų niekas neužkliūtų, ypač statydami įrenginį patalpos viduryje. Naudokite apsauginius kabelių tiltelius.
- Įsitikinkite, kad laidų ilgintuvai būtų išvynioti iki galio.
- Statydami įrenginį laikykite pakankamo atstumo nuo šilumos šaltinių.
- Įsitikinkite, kad užuolaidos ar kiti daiktai netrukdo oro srautui.
- Montuodami įrenginį, ypač drėgnose vietose, apsaugokite apsauginiu nuotékio srovės įtaisu (apsauginiu nuotékio srovės jungikliu).


## Oro filtru įstatymas

### Pastaba

Nenaudokite įrenginio, jei jį nejdėtas oro filtras oro įleidimo angoje!


Nenaudojant oro filtro, įrenginio viduje prisikaupia daug teršalų, dėl to gali sumažėti galia ir įrenginys gali sugesti.

- Prieš įjungdami įsitikinkite, kad oro filtras įstatytas.

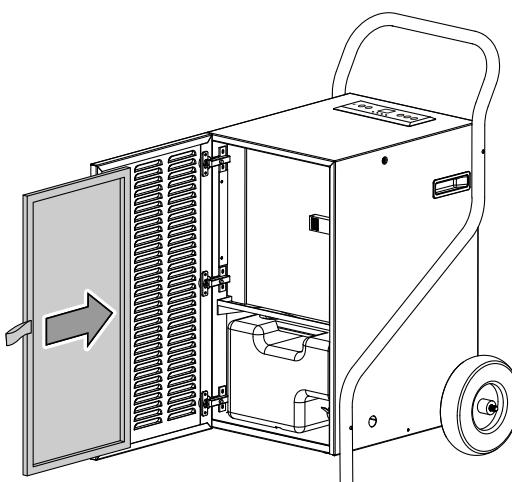

## Kondensato indo įstatymas

- Įsitikinkite, kad tinkamai įstatyta kondensato indo plūdė.
- Įsitikinkite, kad kondensato indas yra tuščias ir tinkamai įdėtas.

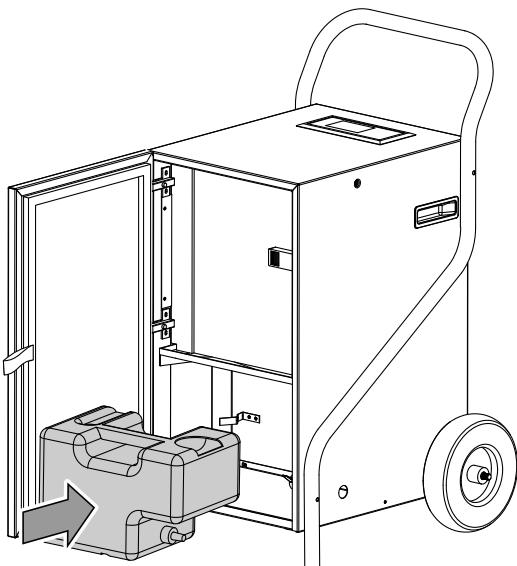


## Valdymas

### Pastabos:

- Nepalikite atidarytų durų ir langų.
- Ijungtas įrenginys veikia visiškai automatiškai.
- Kompresorius prisijungia po 3 sekundžių.
- Ventiliatorius nuolat veikia sausinimo režimu iki pat įrenginio išjungimo net ir pasiekės nustatyta parametru vertę.

### Valdymo elementai

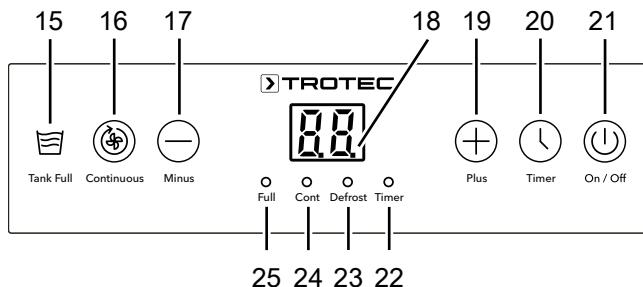

Nr.	Pavadinimas	Reiksmė
15	Šviesadiodis indikatorius <i>Tank full</i>	Rodomas, kai kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas
16	Tėsimo mygtukas <i>Continuous</i>	<i>Nuolatinio darbo režimo</i> pasirinkimo mygtukas
17	Mygtukas <i>Minusas</i>	Pageidaujamo santykinio patalpų oro drėgnumo (5 % pakopomis nuo 20 % iki 90 %) mažinimas Vertės mažinimas 1 val. intervalais (nuo 1 val. iki 24 val.) programuojant laikmatį
18	Segmentinis indikatorius	Faktinio patalpos oro drėgnumo indikatorius Norimo patalpos oro drėgnumo indikatorius Darbo valandų skaičiaus indikatorius programuojant laikmatį
19	Mygtukas <i>Pliusas</i>	Pageidaujamo santykinio patalpų oro drėgnumo (5 % pakopomis nuo 20 % iki 90 %) didinimas Vertės didinimas 1 val. intervalais (nuo 1 val. iki 24 val.) programuojant laikmatį
20	Mygtukas <i>Laikmatis</i>	Laikmačio funkcijos <i>Automatinis įjungimas</i> aktyvinimas ir išjungimas Laikmačio funkcijos <i>Automatinis išjungimas</i> aktyvinimas ir išjungimas
21	Mygtukas <i>On / Off</i>	Įrenginio įjungimas ar išjungimas

Nr.	Pavadinimas	Reikšmė
22	Šviesadiodis laikmačio indikatorius <i>Timer</i>	Šviečia, kai aktyvintas automatinio išjungimo / įjungimo laikmatis
23	Šviesadiodis indikatorius <i>Defrost</i>	Rodomas, kai atliekamas automatinis atitirpinimas
24	Šviesadiodis indikatorius <i>Continuous</i>	Dega, kai aktyvintas režimas <i>Nuolatinis veikimas</i>
25	Šviesadiodis indikatorius <i>Full</i>	Rodomas, kai kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas

### Irenginio įjungimas

Irengę ir parengę irenginį naudoti, kaip aprašyta skyriuje „Naudojimo pradžia“, galite ji įjungti.

1. Paspauskite mygtuką *On / Off* (21).
  - ⇒ Irenginys paleidžiamas sausinti nuolatiniu režimu.
2. Dar kartą paspauskite mygtuką *On / Off* (21).
  - ⇒ Kompresorius išsijungia.
  - ⇒ Ekrane rodomas simbolis - -.
  - ⇒ Irenginys persijungia į budėjimo režimą.
  - ⇒ Ventiliatorius veikia dar apie minutę ir tada išsijungia.

### Nuolatinio veikimo režimas

Irenginys sausina orą nuolatos, nepaisant santykinio patalpos oro drėgnumo.

Irenginiui veikiant šiuo režimu, pageidaujamo santykinio patalpos oro drėgnumo nustatyti negalima.

1. Paspauskite mygtuką *Continuous* (16).
  - ⇒ Dega šviesadiodis indikatorius *Continuous* (24).
  - ⇒ Segmentinis indikatorius (18) rodo dabartinį santykinį patalpų oro drėgnumą.
  - ⇒ Pasirinktas darbo režimas *Nuolatinis veikimas*.



### Informacija

Irenginiui veikiant nuolatinio veikimo režimu, galima prijungti kondensato išleidimo žarną, kad susikaupęs kondensatas būtų nuolat išleidžiamas.

### Pageidaujamo santykinio patalpos oro drėgnumo nustatymas

Pageidaujamą santykinį patalpos oro drėgnumą galima nustatyti iš anksto.

1. Norėdami išjungti nuolatinio veikimo režimą, jei reikia, paspauskite mygtuką *Continuous* (16).
  - ⇒ Šviesadiodis indikatorius *Continuous* (24) užgėsta.
2. Spauskite mygtukus *Minus* (17) ar *Plus* (19), kad nustatyti norimą santykinį patalpos oro drėgnumą. Paspaudus kiekvieną mygtuką girdisi garsinis signalas. Norėdami nustatyti norimą santykinį patalpos oro drėgnumą, atitinkamą mygtuką taip pat galite laikyti nuspauštą. Nustatymo diapazonas yra nuo 20 % iki 90 %, o nustatoma 5 % padalomis.
  - ⇒ Norimas santykinis oro drėgnumas bus rodomas segmentiniame indikatoriuje (18) 5 sek.

Irenginys veikia, kol pasiekiamas norimas santykinis patalpos oro drėgnumas. Jeigu norimas santykinis patalpos oro drėgnumas viršijamas, vėl išsijungia kompresorius ir ventiliatorius.

### Laikmačio nustatymas

Laikmatis veikia dviej būdais:

- automatinis išsijungimas praėjus nustatytam valandų skaičiui;
- automatinis išsijungimas praėjus nustatytam valandų skaičiui.

Šią funkciją galima nustatyti irenginiui veikiant bet kuriuo darbo režimu ir jam esant parengties būsenoje.

Valandų skaičių galima nustatyti 1 val. intervalais (nuo 1 val. iki 24 val.)

### Pastaba

Irenginio negalima palikti veikti be priežiūros lengvai prieinamoje patalpoje, kai laikmatis yra suaktyvintas.

### Atminties funkcija

Jei irenginiui veikiant nutrūksta elektros srovės tiekimas, atsiradus srovei irenginys vėl automatiškai išsijungia. Pasirinktos nuostatos yra išsaugotos atmintyje.

### Automatinio išjungimo funkcija


Prisipildžius vandens indui, netinkamai ji įstačius arba pasiekus santykinį patalpos oro drėgnumą, irenginys automatiškai išsijungia.

## Eksplotavimas prie kondensato išleidimo jungties prijungus žarną


Norint naudoti ilgą laiką arba sausinti neprižiūrint, prie įrenginio reikia prijungti komplekto esančią kondensato išleidimo žarną.

- ✓ Pridėta žarna yra paruošta naudoti.
- ✓ Įrenginys yra išjungtas.


1. Atidarykite oro įleidimo angą (11).
2. Išimkite vandens indą iš įrenginio.

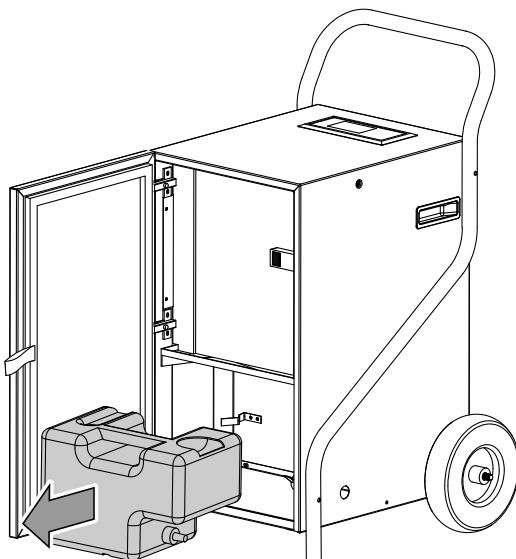

3. Žarną kondensatui išleisti veskite per žarnos kondensatui išleisti įvadą (5) ir užmaukite žarnos galą ant žarnos jungties.

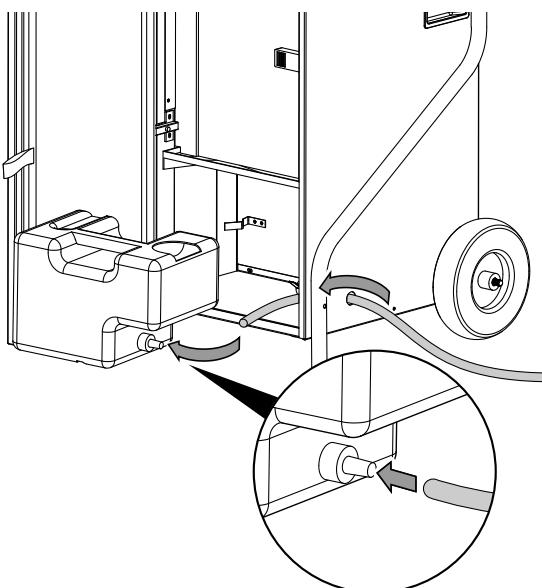

4. Vėl įdėkite vandens indą į įrenginį ir uždarykite oro įleidimo angą (11).

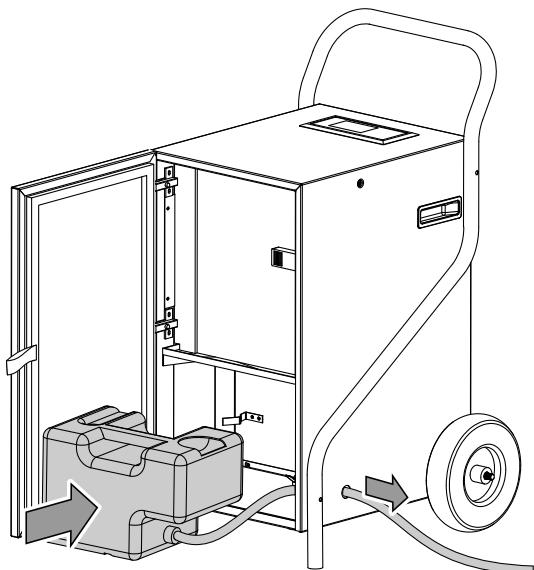

5. Kitą žarnos galą nuveskite iki tam pritaikytos išleidimo vietas (pavyzdžiui, kanalizacijos arba tinkamo dydžio skysčio surinkimo indo). Užtikrinkite, kad žarna nebūtų užsilenkusi.

Nuimkite žarną ir žarnos jungtį uždarykite su kamščiu, jei norite, kad kondensatas vėl būtų surenkamas kondensato inde. Prieš padėdami saugoti, leiskite žarnai išdžiūti. Žarna gali būti prijungta pastoviai naudoti bet kokiui darbo režimu.

### Automatinis atitirpinimas

Esant žemai aplinkos temperatūrai, sausindamas garintuvą gali aplėdėti. Tokiu atveju įrenginys atlieka automatinį atitirpinimą. Vykstant atitirpinimui sausinimas laikinai nutraukiamas. Ventiliatorius sukasi toliau.

Dega šviesadiodis indikatorius *Defrost* (23).

Atitirpinimo trukmė gali skirtis. Kai atliekamas automatinis atitirpinimas, įrenginio **neišjunkite**. **Neištraukite** tinklo kištuko iš kištukinio tinklo lizdo.

## Automatinis įjungimas

- ✓ Įrenginys yra išjungtas.
- 1. Paspauskite mygtuką *Laikmatis* (20).
  - ⇒ Šviečia šviesadiodis indikatorius *Timer* (22).
- 2. Mygtukais *Minus* (17) ir *Plus* (19) nustatykite norimą valandų skaičių.
  - ⇒ Segmentiniame indikatoriuje (18) 5 sekundes rodomas valandų skaičius.
  - ⇒ Nustatytas pageidaujamas laikmačio valandų skaičius.
  - ⇒ Įrenginys įsijungs praėjus nustatytam laikui.

Nurodymai dėl automatinio įsijungimo:

- Atjungus nuo maitinimo šaltinio, automatinio įsijungimo nuostatos panaikinamos.
- Ijungus įrenginį rankiniu būdu, automatinio įsijungimo funkcija išaktyvinama.
- Jei pasirinkote **0** valandų, laikmatis yra išjungtas.

## Automatinis išsijungimas

- ✓ Įrenginys įjungtas.
- 1. Paspauskite mygtuką *Laikmatis* (22).
  - ⇒ Šviečia šviesadiodis indikatorius *Timer* (22).
- 2. Mygtukais *Minus* (17) ir *Plus* (19) nustatykite norimą valandų skaičių.
  - ⇒ Segmentiniame indikatoriuje (18) maždaug 5 sekundes rodomas valandų skaičius.
  - ⇒ Nustatytas pageidaujamas laikmačio valandų skaičius.
  - ⇒ Įrenginys išsijungs praėjus iš anksto nustatytam laikui.

Pastabos dėl automatinio išsijungimo:

- Paspaudus mygtuką *On / Off* (21), automatinio išsijungimo funkcija išjungiamā.

## Temperatūros indikatorius

Be patalpų oro drėgnumo, segmentiniame indikatoriuje (18), gali būti rodoma ir dabartinė patalpų temperatūra. Tam atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. 5 sekundes spauskite mygtuką *Timer* (laikmatis) (20).
  - ⇒ Dabartinę patalpos temperatūrą rodo segmentinis indikatorius (18).
2. Palaukite 10 sekundžių.
  - ⇒ Dabartinj santykinių patalpos oro drėgnumą rodo segmentinis indikatorius (18).

## Naudojimo pabaiga



### Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.
- Ištraukite kondensato išleidimo žarną ir išleiskite joje esantį likusį skystį.
- Prieikus ištuštinkite kondensato indą.
- Valykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

## Papildomai užsakomi priedai



### Įspėjimas

Naudokite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus priedus ir papildomus įrenginius.

Naudojant naudojimo instrukcijoje nenurodytus įrankius ar kitus priedus kyla sužalojimų pavojus.

Pavadinimas	Gaminio numeris
Oro filtrai (filtrų vilna)	7 710 000 826
Išorinis kondensato siurblys	6 100 003 020
Žarnos adapteris TTK 171 ECO	7 331 001 160
Oro transportavimo žarna	6 100 001 125

## Klaidos ir gedimai

Gaminant įrenginį, kelis kartus tikrinta, ar jis veikia nepriekaištingai. Vis dėlto atsiradus gedimų, patikrinkite įrenginį pagal toliau pateiktą sąrašą.

### Nepavyksta paleisti įrenginį:

- Patikrinkite tinklo jungti.
- Patikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas ir kištukas.
- Patikrinkite tinklo saugiklius įrengimo vietoje.
- Patikrinkite kondensato indo pripildymo lygi, prieikus indą ištuštinkite. Šviesadiodžiai indikatoriai *Tank Full* (15) ir *Full* (25) neturi šviesti.
- Patikrinkite, ar tinkamai įstatytas kondensato indas.
- Patikrinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą įrenginio darbinį diapazoną.
- Prieš iš naujo įjungdami įrenginį, palaukite 10 minučių. Jeigu įrenginys neįsijungia, kreipkitės į specializuotą imonę arba „Trotec“, kad būtų patikrinta elektros sistema.

**Jrenginys veikia, bet nesikaupia kondensatas:**

- Patirkinkite, ar tinkamai įstatyta kondensato išleidimo žarna.
- Patirkinkite, ar neužteršta kondensato inde esanti plūdė. Prieikus išvalykite kondensato indą. Plūdė turi judėti.
- Patirkinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą jrenginio darbinį diapazoną.
- Įsitikinkite, kad santykinis patalpos oro drėgnumas atitinka techninius duomenis.
- Patirkinkite, ar neužterštas oro filtras. Prieikus oro filtrą išvalykite arba pakeiskite.
- Patirkinkite, ar kondensatorius išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Užterštą kondensatorių paveskite išvalyti specializuotai įmonei arba „Trotec“.
- Naudodami kondensato siurbij: Patirkinkite kondensato baką ir žarnas, ar neužteršti.

**Jrenginys veikia garsiai ir (arba) vibruoja:**

- Patirkinkite, ar jrenginys pastatytas vertikaliai ir tvirtai.

**Išbèga kondensatas**

- Patirkinkite, ar jrenginys sandarus.

**Neįsijungia kompresorius:**

- Patirkinkite patalpos temperatūrą. Atkreipkite dėmesį į techniniuose duomenyse nurodytą leidžiamą jrenginio darbinį diapazoną.
- Įsitikinkite, kad santykinis patalpos oro drėgnumas atitinka techninius duomenis.
- Patirkinkite, ar įsijungė kompresoriaus apsauga nuo perkaitimo. Atjunkite jrenginį nuo elektros tinklo ir palikite apie 10 minučių atvęsti, prieš vėl įjungdami jį į elektros tinklą.
- Jei reikia, jrenginys atlieka automatinį atitirpinimą. Kol atliekamas automatinis atitirpinimas, sausinimas nevyksta.

**Jrenginys labai įkaista, garsiai veikia ir sumažėja jo galia:**

- Patirkinkite, ar nepažeistos oro įleidimo angos ir oro filtras. Nuvalykite išorinius nešvarumus.
- Patirkinkite, ar jrenginio išorėje nėra nešvarumų (žr. skyrių „Techninė priežiūra“). Nešvarų jrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonei arba „Trotec“.

**Pastaba**

Po visų techninės priežiūros ir remonto darbų palaukite mažiausiai 3 minutes. Tik tada vėl įjunkite jrenginį.

**Ar ir patikrintas jrenginys veikia netinkamai?**

Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių. Jei reikia, pristatykite jrenginį remontuoti į specializuotą šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonę arba į TROTEC®.

**Techninė priežiūra****Techninės priežiūros intervalai**

<b>Techninės ir einamosios priežiūros intervalai</b>	<b>kaskart prieš pradedant naudoti</b>	<b>prieikus</b>	<b>bent kas 2 savaites</b>	<b>bent kas 4 savaites</b>	<b>bent kas 6 mėnesius</b>	<b>bent kartą per metus</b>
Patikrinimas, ar neužterštos įsiurbimo ir išpūtimo angos ir ar jose nėra svetimkūnių, prireikus jų valymas	X			X		
Išorės valymas		X				X
Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus		X				X
Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar Jame nėra svetimkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas	X		X			
Oro filtro keitimas					X	
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų	X					
Tvirtinimo varžtų patikrinimas		X				X
Bandomasis paleidimas						X
Kondensato indo ir (arba) išleidimo žarnos ištūštinimas		X				

**Techninės ir einamosios priežiūros protokolas**

Įrenginio tipas: .....

Įrenginio numeris: .....

<b>Techninės ir einamosios priežiūros intervalai</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Patikrinimas, ar neužterštos įsiurbimo ir išpūtimo angos ir ar jose nėra svetimkūnių, prireikus jų valymas																
Išorės valymas																
Apžiūra, ar neužterštas įrenginio vidus																
Patikrinimas, ar neužterštas oro filtras ir ar Jame nėra svetimkūnių, prireikus valymas arba pakeitimas																
Oro filtro keitimas																
Patikrinimas, ar nėra pažeidimų																
Tvirtinimo varžtų patikrinimas																
Bandomasis paleidimas																
Kondensato indo ir (arba) išleidimo žarnos ištūštinimas																
Pastabos																

1. Data: .....	2. Data: .....	3. Data: .....	4. Data: .....
Parašas: .....	Parašas: .....	Parašas: .....	Parašas: .....
5. Data: .....	6. Data: .....	7. Data: .....	8. Data: .....
Parašas: .....	Parašas: .....	Parašas: .....	Parašas: .....
9. Data: .....	10. Data: .....	11. Data: .....	12. Data: .....
Parašas: .....	Parašas: .....	Parašas: .....	Parašas: .....
13. Data: .....	14. Data: .....	15. Data: .....	16. Data: .....
Parašas: .....	Parašas: .....	Parašas: .....	Parašas: .....

## Prieš atliekant techninę priežiūrą



### Įspėjimas apie elektros įtampą

Nelieskite tinklo kištuko drėgnomis arba šlapiomis rankomis.

- Išjunkite įrenginį.
- Ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo, suėmę už tinklo kištuko.



### Įspėjimas apie elektros įtampą

**Darbus, kuriuos atliekant reikia atidaryti korpusą, leidžiama atlikti tik įgaliotoms specializuotoms įmonėms arba „Trotec“.**

## Šaldomosios medžiagos apytakos ratas



### Pavojas

**Natūrali šaldomoji medžiaga propanas (R290)!**

H220 – Ypač degios dujos.

H280 – Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.

P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P377 – Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: negesinti, nebent nuotekėj būtų galima saugiai sustabdyti.

P410 + P403 – Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

- Visas šaldomosios medžiagos apytakos ratas yra hermetiškai uždara sistema, kuria nereikia techninės priežiūros ir kurią leidžiama techniškai prižiūrėti arba remontuoti tik specializuotoms šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėms arba „Trotec“.

## Saugos ženklai ir iškabos ant įrenginio


Reguliariai tikrinkite saugos ženklus ir iškabas ant įrenginio. Atnaujinkite nejskaitomus saugos ženklus!

## Korpuso valymas

Nuvalykite korpusą drėgna, minkšta, pūkų nepaliekančia šluoste. Saugokite, kad į korpuso vidų nepatektų drėgmės. Saugokite, kad į elektrinius elementus nepatektų drėgmės. Šluostei sudrėkinti nenaudokite agresyvių valymo priemonių, pavyzdžiu, valymo purškiklių, tirpiklių, valiklių, kuriuose yra alkoholio, arba šveitiklių.

## Apžiūra, ar nesusitepė įrenginio vidus

1. Išimkite oro filtrą.
2. Pašvieskite kišeniniu žibintuvėliu į įrenginio angas.
3. Patikrinkite, ar nesusitepė įrenginio vidus.
4. Jei matote storą dulkių sluoksnį, įrenginio vidų paveskite išvalyti specializuotai šaldymo ir oro kondicionavimo įrangos įmonėi arba „Trotec“.
5. Vėl įdėkite oro filtrą.

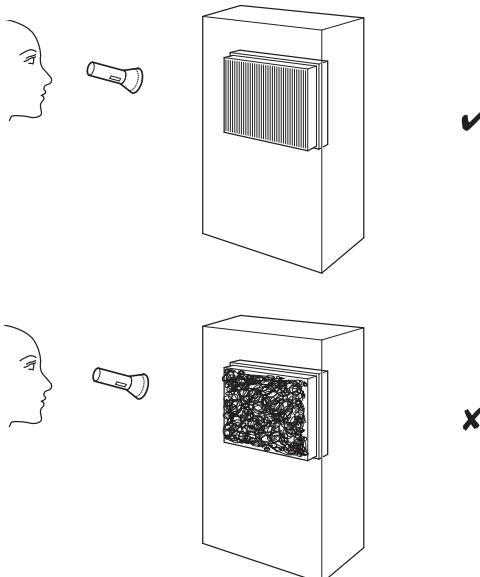


## Oro filtro valymas

### Pastaba


Įsitikinkite, kad oro filtras nesusidėvėjęs ir nepažeistas. Oro filtro kampų ir briaunų negalima deformuoti arba užapvalinti. Prieš pakartotinai naudodami oro filtrą, įsitikinkite, kad jis nepažeistas ir sausas!

Kai oro filtras užterštas, jį reikia nuvalyti. Tai galima pastebeti, pvz., sumažėjus galiai (žr. skyrių „Klaidos ir gedimai“).


1. Išimkite oro filtrą iš įrenginio.

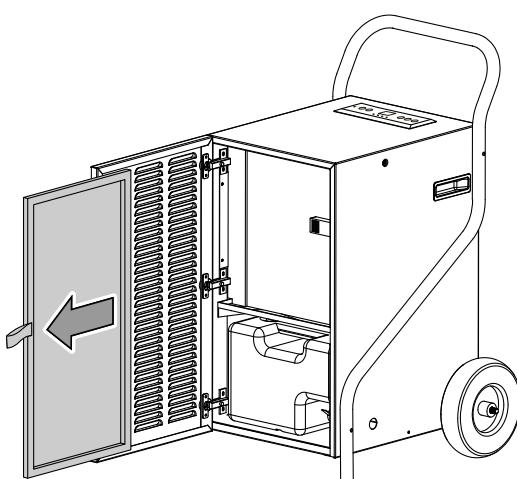

- Nuvalykite filtą minkšta, pūkų nepaliekančia, lengvai sudrėkinta šluoste. Jeigu filtras stipriai užsiteršęs, nuplaukite jį šiltu vandeniu, sumaišytu su neutralia valymo priemone.

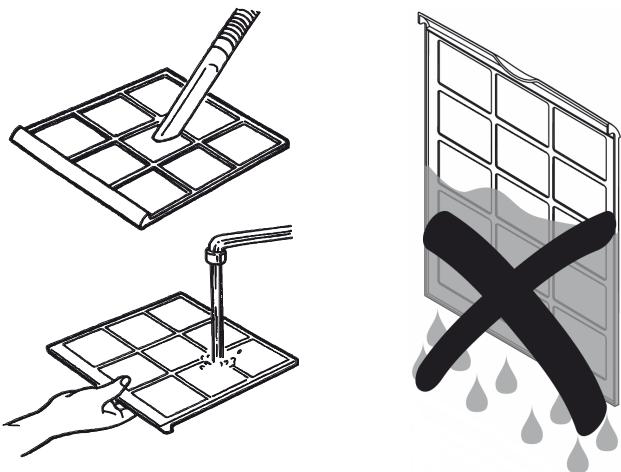


- Palaukite, kol filtras visiškai išdžius. Nedékite šlapio filtro į įrenginį!
- Vėl jdékite oro filtą į įrenginį.

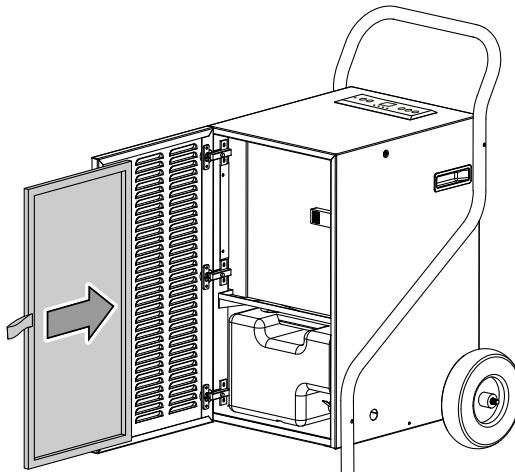


### Kondensato indo ištuštinimas

Jei kondensato indas pilnas arba netinkamai įdėtas, valdymo skydelyje užsidega indikatoriai *Tank full* (15) ir *Full* (25). Kompresorius ir ventiliatorius išsijungia.

- Išimkite kondensato indą iš įrenginio.

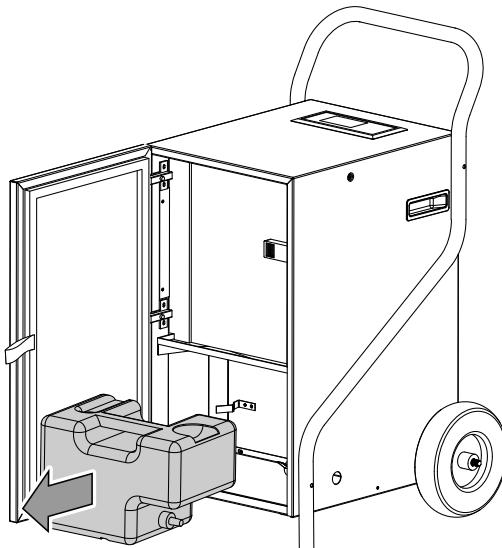


- Ištušinkite kondensato indą į kanalizaciją ar kriauklę.

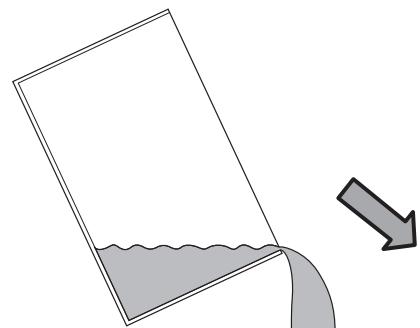

- Išskalaukite indą švariu vandeniu. Reguliariai valykite indą švelniomis valymo priemonėmis (nenaudokite jokių ploviklių!).

4. Vėl įdėkite kondensato indą į įrenginį.  
 Įdėdami ar išimdamai kondensato indą nepažeiskite plūdės.  
 Užtikrinkite, kad būtų tinkamai įdėta plūdė.  
 Įsitikinkite, kad kondensato indą įdėjote tinkamai, kitaip  
 negalėsite įjungti įrenginio.

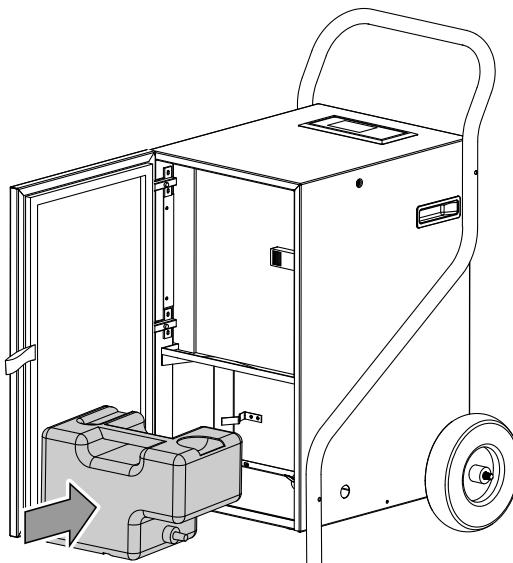

### Veiksmai po techninės priežiūros

Norite toliau naudoti įrenginį?

- Palikite įrenginį stovėti 12–24 val., kad galėtų susirinkti šaldomoji medžiaga kompresoriuje. Įrenginį vėl įjunkite tik po 12–24 val.! Priešingu atveju gali būti sugadintas kompresorius ir įrenginys gali nebeveikti. Garantija šiuo atveju netaikoma.
- Įjunkite įrenginį, įkišdami tinklo kištuką į tinklo kištukinį lizdą.

Įrenginio nenaudosite ilgą laiką?


- Laikykite įrenginį, kaip nurodyta skyriuje „Laikymas“.

### Techninių duomenų priedas

#### Techniniai duomenys


Parametras	Vertė
<b>Modelis</b>	<b>TTK 171 ECO</b>
Maks. sausinimo galia	52 l / 24 val.
Sausinimo galia esant @ 30 °C ir 80 % sant. drėgn.	51 l / 24 val.
Oro tūris	450 m <sup>3</sup> /val.
Darbinis diapazonas (temperatūra)	nuo 5 °C iki 32 °C
Darbinis diapazonas (santykinis oro drėgnumas)	nuo 20 % iki 90 % sant. drėgn.
Isiurbimo pusės slėgis	0,7 MPa
Išleidimo pusės slėgis	3,2 MPa
Leistinas maks. slėgis	3,2 MPa
Tinklo jungtis	220–240 V / 50 Hz
Maks. naudojamoji galia	0,65 kW
Vardinė srovė	2,7 A
Šaldomoji medžiaga	R290
Šaldomasios medžiagos kiekis	230 g
Visuotinio atšilimo potencialas	3
CO <sub>2</sub> ekvivalentas	0,00069 t
Vandens indas	5,5 l
Garso slėgio lygis	52 dB(A)
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)	525 x 490 x 900 mm
Mažiausias atstumas iki sienų ir daiktų	
A: viršuje	50 cm
B: gale	50 cm
C: šone	50 cm
D: priekyje	50 cm
Masė	40 kg

## Elektrinė schema

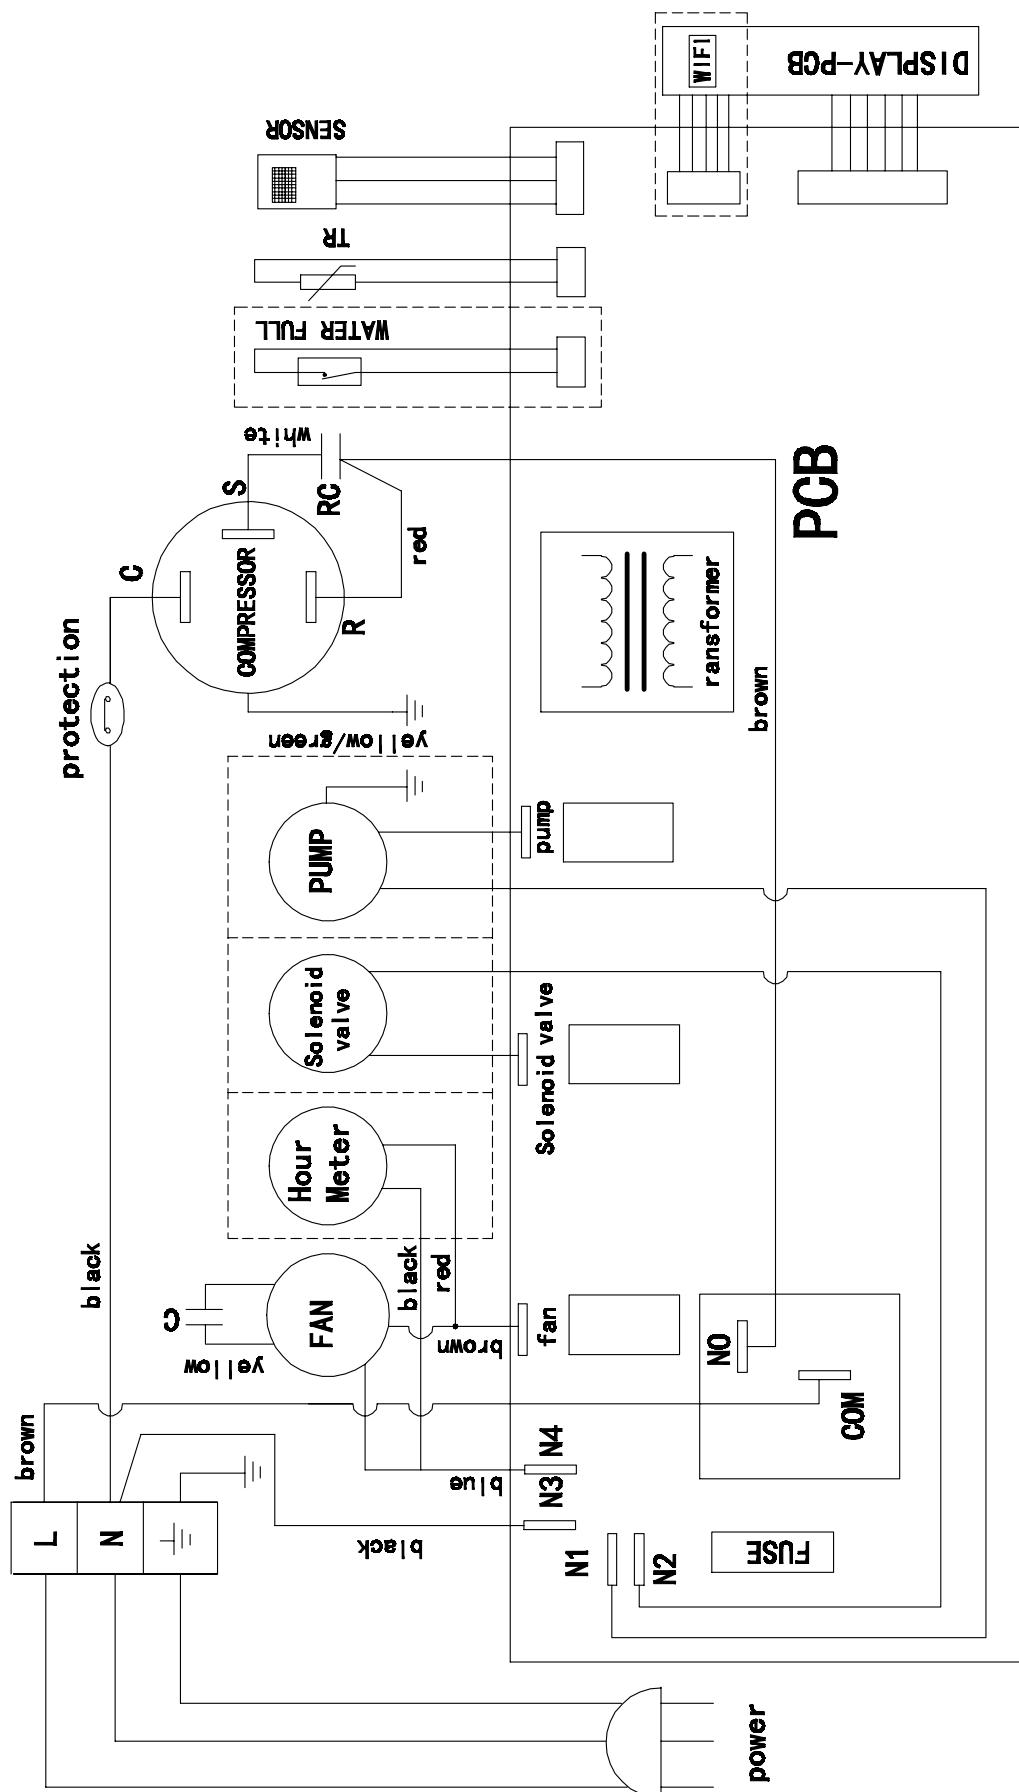

**Atsarginių dalių apžvalga ir sąrašas**

**Pastaba:** Atsarginių dalių vietos numeriai skiriasi nuo instrukcijoje nurodytų konstrukcinių dalių vietos numerių.

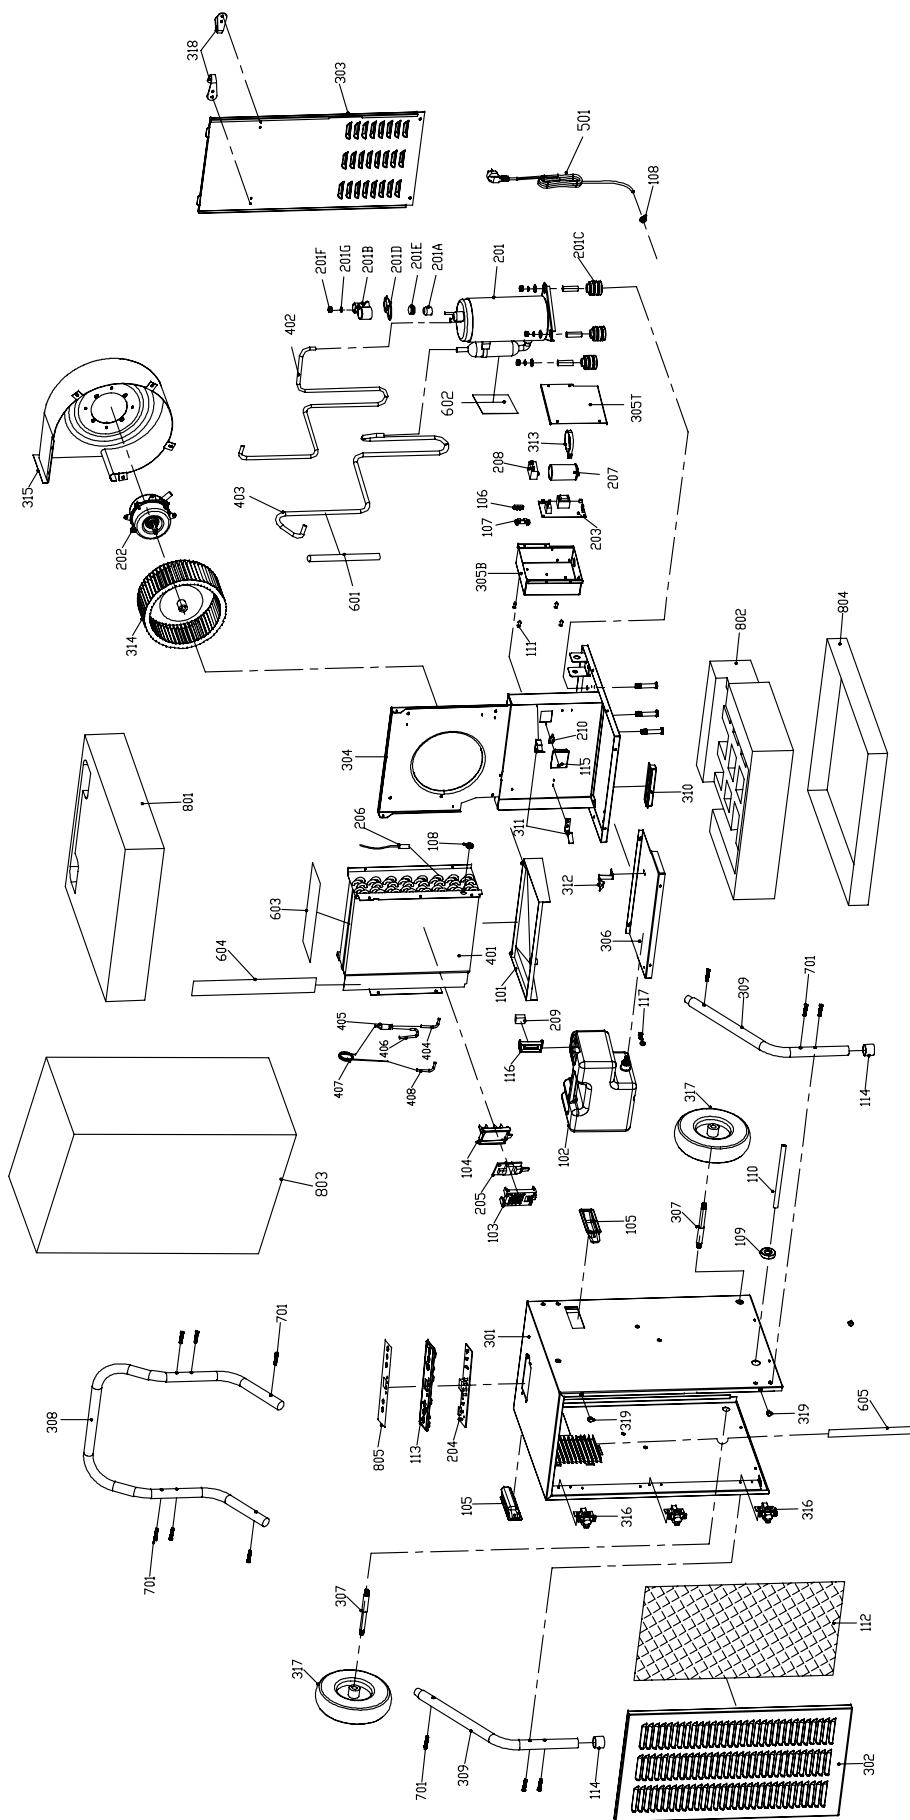

NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART	NO.	SPARE PART
101	Plastic Water Tray	202	Motor	315	Volute
102	Water Tank	203	PCB Board	316	Hinge
103	Sensor Cover	204	Display Board	317	Big Wheel
104	Sensor Bottom Plate	205	Humidity Sensor	318	Hook
105	Recessed Handle	206	Temperature Sensor	401	Exchanger
106	Pressing Block Cover	207	Compressor Capacitor	402	High Voltage Tube
107	Pressing Block Bottom	208	Motor Capacitor	403	Low Voltage Tube
108	Ø 10 Protective Ring	209	Float	404	Liquid Inlet Tube
109	Ø 30 Protective Ring	210	Magnetic Switch	405	Triplet Filter
110	Hose	301	Side Plate	406	Fill Up Tube
112	Filter	302	Front Plate	407	Capillary
113	Plastic Control Panel	303	Back Plate	408	Discharge Pipe
114	Rubber Pipe Sleeve	304	Base Plate	501	Power Cord
115	Fixed Metal	305B	PCB Box	601	Heat Insulation Sleeve
116	Float Fixing Bracket	305T	PCB Cover	602	Reservoir Foam
117	Rubber cover	306	Water Tank Pallet	603	Sealness Foam
201	Compressor	307	Wheel Axle	604	Water-proof Foam
201A	Overload	308	Transport Handle	605	Air Outlet
201B	Cover	309	Side Bracket	701	M6 Cross Bolt
201C	Crash Pad	310	Bottom Plate	801	PE Foam Package Up
201D	Cover Spacer	311	Locator Card	802	PE Foam Package Down
201E	Spring Washer	312	Locator Card Of Bottom Tank	803	Carton
201F	Nut	313	Capacitor Clip	804	Bottom Of Carton
201G	Nut Spacer	314	Centrifugal Fan	805	Soft Control Panel

## Šalinimas



Perbrauktos šiuksliadėžės simbolis ant seno elektrinio ar elektroninio įrenginio simbolizuoją, kad, pasibaigus eksploatavimo trukmei, jo negalima išmesti kartu su būtinėmis atliekomis. Jūsų kaimynystėje pasiekiamos nemokamos elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietas. Adresus galite sužinoti savo miesto arba komunalinėje valdyboje. Informacijos apie kitas mūsų suteikiamas grąžinimo galimybes galite rasti mūsų tinklalapyje <https://de.trotec.com/shop/>.

Atskirai rūšiuojant pasenusią elektros ir elektroninę įrangą, senus įrenginius galima pakartotinai panaudoti, perdirbtį jų medžiagas ar kitaip panaudoti, be to, utilizuojant įrenginiuose galimai esančias pavojingas medžiagas, išvengiama neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Įrenginyje esančią šaldomąją medžiagą propaną paveskite utilizuoti atitinkamai sertifikuotoms įmonėms tinkamai pagal nacionalinius teisės aktus (Europos atliekų katalogas 160504).

## Atitikties deklaracija

Čia pateikiama atitikties deklaracijos santrauka. Pasirašytą atitikties deklaraciją rasite adresu  
<https://hub.trotec.com/?id=42377>.

### Atitikties deklaracija (Originalo vertimas)

Atitinka EB Mašinų direktyvos 2006/42/EB II priedo 1 dalies A skirsni

„Trotec GmbH“ patvirtina, kad toliau pavaizduotas įrenginys buvo suprojektuotas, sukonstruotas ir pagamintas laikantis EB Mašinų direktyvos. 2006/42/EB.

**Produkto modelis / produktas:** TTK 171 ECO

**Gamintojas ir už techninę dokumentaciją atsakingas asmuo:**

Trotec GmbH

Gреббене Straße 7, D-52525 Heinsberg

Tel.: +49 2452 962-400

Ei. paštas: [info@trotec.de](mailto:info@trotec.de)

Išdavimo vieta ir data:

Heinsbergas, 12.01.2018

Detlef von der Lieck, vadovas

**Produkto tipas:** oro sausintuvas

**Pagaminimo metai nuo:** 2020

### Atitinkamos ES direktyvos:

- 2011/65/ES: 2011-07-01
- 2012/19/ES: 2012-07-24
- 2014/30/ES: 2014-03-29

### Taikyti darnieji standartai:

- EN ISO 20607:2019
- EN 60335-1:2012
- EN 60335-1:2012/A11:2014
- EN 60335-1:2012/A13:2017
- EN 60335-2-40:2003
- EN 60335-2-40:2003/A11:2004
- EN 60335-2-40:2003/A12:2005
- EN 60335-2-40:2003/A1:2006
- EN 60335-2-40:2003/A2:2009
- EN 60335-2-40:2003/A13:2012
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 62233:2008

### Taikyti nacionaliniai standartai ir techninės specifikacijos:

- Reglamentas (EB) 1907/2006
- EN 55014-1:2017
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019
- IEC 61000-3-2:2019

**Trotec GmbH**

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg  
+49 2452 962-400  
+49 2452 962-200  
[info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)  
[www.trotec.com](http://www.trotec.com)